


Porównanie klasycznego sposobu realizacji okablowania typu schodowy-krzyżowy z infrastrukturą potrzebną do realizacji tej samej funkcji na bazie modułu TUKAN NEXO. Przy podobnej strukturze okablowania poprzez wymianę osprzętu i sposobu podłączenia można zrealizować podobne funkcje z systemem automatyki NEXO lub bez.



Łączniki świecznikowe odbijane

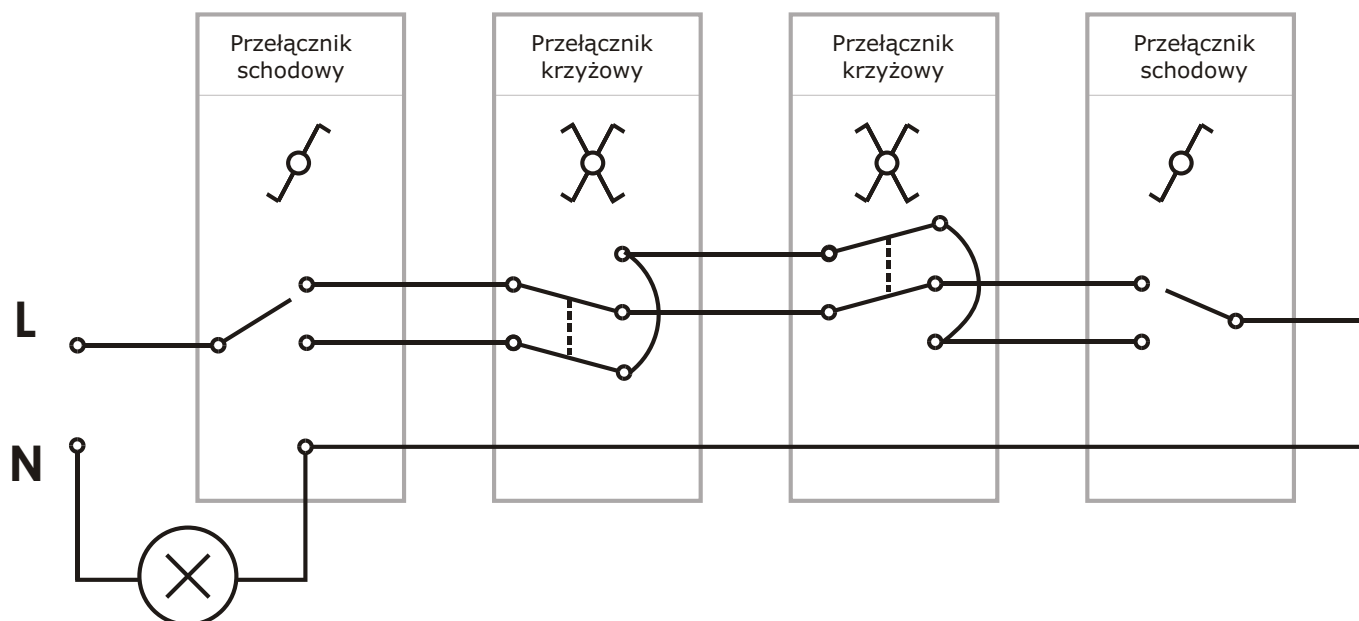